



T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola  
4553 Apagy Béke út 2.

## TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS



Készítette: Bélteki és Kati Kft.  
4400 Nyíregyháza  
Sóstói u. 34.  
Tel.. 06-20/9374-589

  
Bélteki és Kati Kft.  
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 34.  
Cg.: 15-09-075357  
Adószám: 11722302-1-15

## I. FEJEZET

### AT-Dance Alapfokú Művészeti Iskola Tűzvédelmi Utasítása

Az 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, illetve a tűzvédelmi szabályzat készítéséről kiadott 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet figyelembe vételével a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola. ( továbbiakban T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola. ) a dolgozók és a ügyfelek testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz elleni védelme érdekében a feladatokat és azok végrehajtását az alábbiakban határozom meg. Az utasításom végrehajtására, megtartására és megtartatására a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola minden dolgozóját kötelezem, mely

#### **Időbeni hatálya:**

**2018. június 1. napjától lép életbe  
és visszavonásig érvényes.**

Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor érvényben lévő törvények, rendeletek, utasítások előírásai az irányadók.

Az utasításban meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály – beosztásra való tekintet nélkül – kötelező érvényű és hatálya kiterjed

#### **Területi hatálya:**

A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi telephelyére, tevékenységre, tárolásra:

- *Apagy, Béke u.2.*
- *Encsencs, Fő u. 68.*
- *Penészlek, Vasvári P.47.*
- *Piricse, Petőfi u.1-5.*
- *Nyírpilis, Károlyi u. 26-30.*
- *Nyírvasvári, Kossuth. u.65.*
- *Baktakék, József A. u. 10.*
- *Borsodnádasd, Köztársaság u.11.*
- *Csenyéte,Rákóczi F. u.9.*
- *Csobaj, Hunyadi út.29*
- *Farkaslyuk, Esze T. u.9.*
- *Fáj, Templom u.28.*
- *Fulókércs, Petőfi u.2.*

- *Lak, Ady E. u.1.*
- *Méra, Vasút u. 24.*
- *Szalaszend, József A, 7/a*
- *Forró, Fő út 131.*
- *Novajdrány, Béke tér 4.*
- *Taktakenéz, Fő u.18.*
- *Taktabáj, Alkotmány út 39.*
- *Taktaszada, Kossuth utca 64.*
- *Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7-9.*
- *Dunakiliti, Kossuth u. 92.*
- *Hegyeshalom, Rákóczi u.13.*
- *Ikrény, Vasút sor 6.*
- *Almásfüzitő, Ady E. u.4*
- *Aldebrő, Arany J. 68/a*
- *Apc, Fő u.48.*
- *Atkár, Fő u.36.*
- *Átány, Szabadság u.2-8.*
- *Boconád, Szabadság tér 7.*
- *Erk, Fő tér 4.*
- *Halmajugra, Kossuth L. u.125-127*
- *Gyöngyösoroszi, Jókai u. 1.*
- *Gyöngyössolymos, Jókai u.2.*
- *Kál, Rózsa u. 8.*
- *Kápolna, Petőfi u. 9.*
- *Kisköre, Széchenyi u.42.*
- *Kisnána, Petőfi u. 34.*
- *Markaz, Fő utca 21.*
- *Nagyfüged, Kossuth u. 9.*
- *Tarnasadány, József A tér 3.*
- *Tarnabod, Kossuth tér 3.*
- *Zagyvaszántó, Rákóczi u.27-29*
- *Tiszabura, Kossuth Lajos utca 62/B*
- *Dejtár, Ifjúság u.13.*
- *Jobbágyi, Iskola u. 2-4*
- *Mátramindszent, Kossuth tér 1-3*
- *Egervölgy Kossuth L.u.186.*
- *Káld, Szabadság u.11.*
- *Felsőrajk, Szabadság út 46.*

- *Nagykapornak, Kisfaludy u. 2.*
- *Pölöske, Petőfi u.49.*
- *Szentpéterúr, Kossuth u.13.*
- *Zalaszenthalmi, Iskola u 3.*

#### **Személyi hatálya:**

A Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft-nál ideiglenesen vagy állandó jelleggel foglalkoztatott dolgozóra, még abban az esetben is, ha a létesítmény telephelyén kívül végzi a munkát.

A Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft területén bármilyen céllal tartózkodó, vagy tevékenységet végző /szállító, javító, karbantartó, szolgáltatást igénybevevő, ellenőrző, szerződésben lévő más vállalat.../ személyre.

#### **Tárgyi hatálya:**

Jelen utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft. területén használt, üzemeltetett minden olyan eszközre és berendezésre, amelyek használata és üzemeltetése közben a körülmények kedvezőtlen összejárásakor tűz keletkezésére lehet számítani.

Az utasítás végrehajtásáért a Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft. minden dolgozója felelősen, anyagiilag és büntetőjogiilag felelős. **Az utasítás előírásainak be nem tartása a cselekmény súlyosságától függően fegyelmi eljárást, jogi felelősségre vonást von maga után.**

Az utasítást évenként felül kell vizsgálni, szükség szerint átdolgozásáról gondoskodni kell.

Nyíregyháza, 2018. május 29.



**Kalapos Tamás**  
**Igazgató**

## **II.FEJEZET**

### **TŰZVÉDELMI ÜGYREND**

#### **A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:**

1. Felelős a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola tűzvédelmi helyzetének biztosításáért, a jogszabályokban, szabványokban és szabályzatokban foglalt tűzvédelmi előírások végrehajtásáért, továbbá az ehhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséért valamint folyamatos biztosításáért.
2. Köteles Tűzvédelmi utasításban meghatározni a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozó tűzvédelmi követelményeket, s azt a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola. munkavállalóinak kiadni, a benne foglaltak végrehajtását pedig ellenőriztetni.
3. A tűzvédelmi előírások és szabályok érvényesítéséről a dolgozók útján gondoskodik. Megbízta a tűzvédelmi előadót, aki a területen rendszeres ellenőrzést és szükség szerint tűzvédelmi szaktanácsadást végez.
4. Gondoskodik arról, hogy a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói munkába álláskor , majd minden évben tűzvédelmi oktatásban részesüljenek.
5. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi előírások és szabályok valamint a szabályzatban meghatározottak megtartását. Szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámoltatja a tűzvédelmi előadót.
6. Biztosítja, hogy az arra illetékes hatóság a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola területén ellenőrzést tartson. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására határidőn belül intézkedik.

### **A dolgozók tűzvédelmi feladatai**

1. A tűzvédelmi feladatokat szakmai munkája mellett, külön díjazás nélkül végzik.
2. A telephelyeken elősegítik és rendszeresen ellenőrzik a vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartását, hiányosságok esetén intézkednek annak megszüntetésére. Amennyiben tűzvédelmi kérdésben nem ismerik a megoldást, szakmai iránymutatásért a tűzvédelmi előadó segítségét kérik.
3. Gondoskodnak arról, hogy a tanulók munka-, illetve tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismeretekkel rendelkezzenek. Biztosítják, hogy a Tűzriadó terv gyakorlása minden tanévben megtörténhessen és eredményeként készségszintűvé váljon.
4. Figyelemmel kísérik a tűzvédelmi felszerelések (tűzoltó készülékek, figyelmeztető táblák stb.) állapotát, használhatóságát, azok szabályos elhelyezését. A felszerelések meghibásodásáról, esetleges sérülésükről tájékoztatják az igazgatót.
5. Szükség esetén intézkednek a tűzjelzésre.
6. Részt vesz a Tűzvédelmi oktatáson és a munkaterületét érintő tűzvédelmi ellenőrzéseken.

### **A tűzvédelmi előadó feladatai**

1. A tűzvédelmi előadó feladatát a megkötött megállapodás alapján, a megállapodásban foglalt díjazás ellenében végzi.
2. A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola Tűzvédelmi Utasítását és az ahhoz kapcsolódó iratokat elkészíti, egységesen rendezi, naprakészségükről gondoskodik.
3. Figyelemmel kíséri a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola. tűzvédelmi helyzetét. A használati szabályok betartását, a tűzvédelmi felszerelések meglétét, elhelyezését rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatait írásban rögzíti.

4. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi megbízottak (dolgozók) tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységét. Hiányosság, szabálytalanság esetén tájékoztatja őket a problémás esetekről, de utasítási joggal nem élhet. Tájékoztatása alapján a döntés, utasítás az igazgató jogköre.
5. A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola munkavállalóinak megtartja az évenként egy alkalommal esedékes ismétlődő tűzvédelmi oktatást és azt dokumentálja az Oktatási naplóban.
6. Tűzvédelmi szakhatósági ügyek intézésénél közreműködik, illetve javaslatot tesz a jogszabályok szerinti engedélyek beszerezhetőségére.
7. A tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről szükség szerint, de legalább évente beszámol az igazgatónak.

### **III. FEJEZET**

#### **A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK**

1. A helyiségekben csak azt a tevékenységet szabad végezni, ami a működési engedélyben megengedett.
2. Ha a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola bármely telephelyén átalakítás történik, vagy új berendezés kerül elhelyezésre, mely a tűzvédelmi helyzetet megváltoztatja, azt a tűzvédelmi előadóval célszerű egyeztetni, valamint a tűzvédelmi hatóságnak jelenteni kell.
3. A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközöket szabad tárolni. A tárolt anyagok mennyisége nem haladhatja meg a tűzvédelmi előírásokban meghatározott mennyiséget.
4. A helyiségekben, raktárakban keletkezett éghető hulladékot folyamatosan, de legalább a tanítási nap végén el kell távolítani.
5. A közmű nyitó-és zárószerkezet helyét, a tűzjelző készüléket (telefon) jól láthatóan meg kell jelölni.
6. Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak nem szabad bezárni.

## DOHÁNYZÁS

A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi telephelyén tilos a dohányzás!

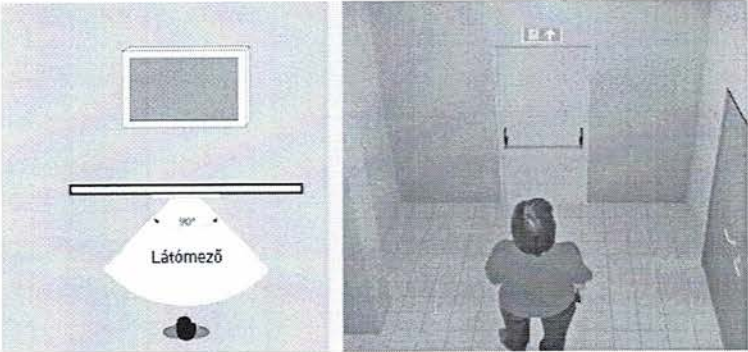
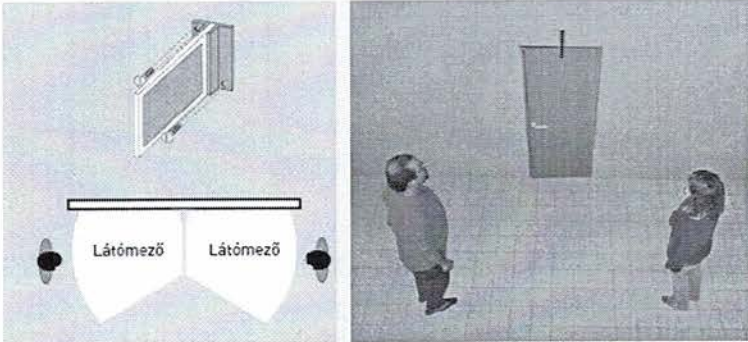

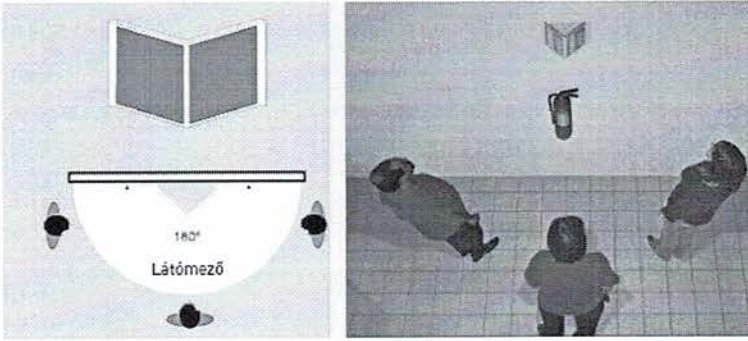
-

### A menekülési jelek elhelyezése

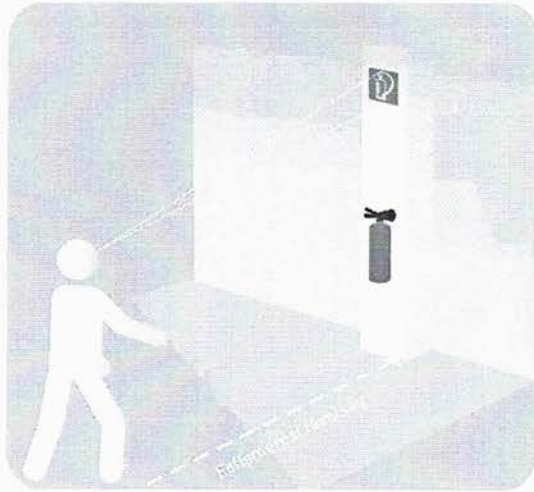




## A biztonsági jelek elhelyezésének változatai

Ábra	Leírás
<p>1. Típus</p> 	<p><i>Sík jel fallal párhuzamos felszerelése.</i></p>
<p>2. Típus</p> 	<p><i>Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel.</i></p>
<p>3. Típus</p> 	<p><i>Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel.</i></p>
<p>P. Típus</p> 	<p><i>Panoráma jel, ez biztosítja a legjobb láthatóságot.</i></p>

## A tűzvédelmi jel rögzítési magassága



**A Központ épületeiben, területén elhelyezett kézi tűzoltó készülékek:**

## **A HELYSÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK**

### **Étkező**

- A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelően lehet használni.
- A közlekedési utakat, kijárati ajtókat állandóan szabadon kell tartani.
- Az étkezőben állandóan rendnek és tisztaságnak kell lenni.
- Tűz keletkezése esetén a helyiség dolgozói kötelesek megkezdeni az oltást.
- Az étkezőben csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotban lévő kezelési utasítással ellátott gépi berendezést, készüléket szabad használni.
- Az épületgépészeti, világítási, villamos és szellőztető berendezéseket a tűzveszélyességi osztályba sorolásnak megfelelően kell szerelni, szükség szerint el kell látni biztonsági berendezéssel is.
- Az étkezőben a tűzveszélyes hulladékot folyamatosan el kell távolítani.
- Elektromos berendezés csak földelt konnektorról üzemeltethető!
- A helyiség ajtaját, amíg bent tartózkodnak lezárni nem szabad.
- A helyiséget utolsónak elhagyó személy a világítást kapcsolja le.
- A helyiségben a berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségekben a szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen, és az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek.
- Az elektromos eszközöket, berendezéseket (kivételt képeznek a szükségszerűen 24 órás üzemmódban működők, pl. hűtők stb.) a munka befejezése után áramtalanítani kell. Célszerűen az utolsó távozónak kötelessége, vagy az egység vezetője által kijelölt személynek.

- A menekülési irányokat a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon jelölni kell.
- A villamos berendezésekre, izzókra, búrákra, armatúrákra dekorációt elhelyezni tilos!

### **Folyosók**

- A folyosón, közlekedőn, előtérben dohányozni tilos!
- A helyiségeket csak a rendeltetésének megfelelően lehet használni.
- A vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat be kell tartani.
- A folyosón, közlekedőn, előtérben minden nemű tárolás tilos, kivéve a díszítésre szolgáló, falra akasztható tárgyakat.
- Az elektromos szekrényeket állandóan zárva kell tartani.
- A villamos berendezésekre, izzókra, búrákra, armatúrákra dekorációt elhelyezni tilos!
- A közlekedő, előtér kijárati ajtóit teljes szélességben szabadon kell hagyni, szűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- A takarításhoz tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad.

### **Mosdó, WC**

- Villamos berendezéshez vizes kézzel nyúlni tilos!
- Villamos berendezéseket használat után áramtalanítani kell, mert tüzet okozhatnak, használat alatt vasalót, kávéfőzőt nem éghető lapon kell elhelyezni.
- A mosdóban és a WC-ben dohányozni tilos!
- A takarításhoz tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad.
- A helyiségeket utolsónak elhagyó személy a világítást kapcsolja le.
- A szekrényekben tűzveszélyes folyadékot, vagy ilyen anyaggal szennyezett ruhát tárolni nem szabad. A szekrényeket csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni.

## **A DOLGOZÓK TŰZJELZÉSSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI**

### **A tűzjelzéssel kapcsolatos feladatok**

- Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról tudomást szerez, köteles azt elsősorban a Tűzoltóságnak késedelem nélkül jelezni.
- A tűzjelzéshez, segítségkéréshez az állampolgárok kötelesek a használatukban álló híradási, vagy közlekedési eszközzel ellenszolgáltatás nélkül segítséget adni.
- A fővonalú távbeszélő készülékek mellett a tűzoltóság hívószámát jól látható módon fel kell tüntetni, melyek az alábbiak:



- a Tűzoltóság díjtalanul hívható szám: ☎ 105
  - a Tűzoltóság vezetékes telefonszáma: ☎ 42-404-444  
42-510-007
  - ingyenesen hívható segélykérő szám: ☎ 112
- A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
- a tüzeset pontos helyét (település, utca, házszám)
  - mi ég
  - mi van veszélyben (gázpalack, értékes tárgyak, stb.)
  - emberélet van-e veszélyben
  - a tűz terjedelme (megközelítőleges alapterület)
  - jelző neve és telefonszáma
- A tüzesetet jelenteni kell továbbá:
- a vezetőnek, (távollétében helyettesének).
  - a rendőrségnek,
  - a tűzvédelmi megbízottnak,
- A vezető vagy megbízottja a Tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetve az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelesek a Tűzoltóságának késedelem nélkül bejelenteni, és a kár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedésig változatlanul hagyni.
- A tűzjelzés lehetőségét a Tűzoltóságához mindenki számára biztosítani kell. A tűzjelzésért ott létekor elsősorban a vezető illetve a helyettese felelős.

### **Tűz esetén tanúsítandó magatartás, tűzoltás**

- A tüzet először észlelő haladéktalanul riasztani köteles a környezetét.
- Ezután következő feladatok:
- Hivatásos Tűzoltók riasztása
  - helyiségbe történő bejutás biztosítása
  - az érintett terület kiürítése, veszélyeztetett személyek mentése
  - tűzoltás a rendelkezésre álló eszközökkel
  - a gázpalack(ok), éghető anyagok védett területre való szállítása
  - közművek leválasztása
- Elektromos tűz esetén az áramtól való mentesítés előtt vízzel oltani tilos!
- Riasztás után valamennyi dolgozó köteles a tőle elvárható módon a tűzoltásban részt venni, és olyan magatartást tanúsítani, hogy pánik ne törhessen ki.
- A tűzoltásban résztvevő valamennyi dolgozó köteles a tűzoltási munkát irányító utasításait végrehajtani.
- Valamennyi vezető és beosztott dolgozó köteles a tőle elvárható módon olyan intézkedést, közreműködést megtenni, amely a tűz által okozott anyagi kárt csökkentheti, illetve személyi sérülést megelőzheti.
- A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatni kell a tűzoltás vezetőt az addig megtett intézkedésekről, részére a szükséges felvilágosítást meg kell adni és az utasításait végre kell hajtani,

- A tűz oltásának egyszemélyi felelős vezetője a tűzoltás vezetője a tűzoltás vezető, aki a feladatának ellátásához szükséges minden intézkedést megtehet.
- A tűz színhelyén más szerv vagy személyintézkedéseket csak a tűzoltás vezetőjének egyetértésével tehet.
- A rendelkezésre álló oltókészülékkel a tűz oltását azonnal meg kell kezdeni.

## **TŰZVÉDELMI OKTATÁS RENDJE**

- Az Igazgató a dolgozókat, akik a munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörükben nem foglalkoztathatja.
- Minden dolgozót munkába állás előtt és azt követően évente egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melyet a dolgozó aláírásával igazol. Az ismétlődő tűzvédelmi oktatást csoportosan kell megtartani. Az oktatás megtartása és adminisztrálása a vezető, a tűzvédelmi megbízott feladata.
- Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni, amely a következő adatokat tartalmazza:
  - Az oktatás időpontját
  - A dolgozó nevét, munkakörét
  - Az oktatás tematikáját
  - A dolgozó aláírását
  - Az oktatást végző nevét
  - Az ellenőrzést végző nevét
- A tűzvédelmi oktatás térjen ki:
  - munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére,
  - megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokra,
  - tűz esetén követendő magatartásra,
  - az elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések használatára,
  - a tűzvédelmi előírások be nem tartásának következményeire,
  - tűzjelzés jelentőségére, lehetőségére és módjára.
- Az ideiglenes jelleggel foglalkoztatott dolgozókat a munkába állás előtt kell tűzvédelmi szabályokra kioktatni.
- Rendkívüli oktatást kell tartani, ha a munkahely tűzvédelmi helyzetében lényeges változás áll elő.

## ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS

- 1) A helyiségeken belüli közlekedési útvonalakat a bejárati ajtótól kiindulva állandóan szabadon kell tartani, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- 2) Különbéféle hőre üzemelő elektromos berendezéseket, tartozékokat csak az e célra kiépített jelzőlámpával ellátott csatlakozókról, dugaszoló aljzatokról szabad üzemeltetni.
- 3) Különbéféle állandó üzemvitelt kívánó berendezési tárgyakat, (pl. hűtőszekrények) a helyiségek főáramtalanító kapcsolójától független áramkörre kiépített jelzőlámpával és megfelelő erősségű biztosítókkal ellátott dugaszoló aljzatról köteles üzemeltetni.
- 4) A munkavégzés alkalmazásra kerülő különféle elektromos üzemű gépegységek (irodagépek stb) tápvezetékeit a munkaidő befejezésekor, illetve a helyiségből történő távozáskor a dugaszoló aljzatról ki kell húzni, áramtalanítani kell
- 5) Olyan berendezést, melynél az üzemvitel alatt hő keletkezik (másológép stb.) azokat a munkaidő befejezése előtt legalább félórával ki kell kapcsolni, illetve a lehűlésüket biztosítani kell.
- 6) Különbéféle elektromos szereléseket, javításokat, stb. csak hivatásos szakember végezheti el.
- 7) A helyiségekben alacsony lobbanáspontú anyagféleségekkel, folyadékokkal tisztítási, lemosási folyamatokat végezni még ideiglenesen sem szabad.
- 8) A helyiségeket állandóan tisztán kell tartani, a munkafolyamatok során keletkező papírféleségeket, hulladékokat nem éghető anyagból készült edényekbe, illetve az e célra rendszeresített szeméttárolókba kell gyűjteni és azokat a telítettségüktől függően és a munkaidő befejezésekor minden esetben ki kell üríteni.
- 9) Hő kibocsátó szerkezetek, eszközök, elektromos szerelvények közelébe éghető anyagokat elhelyezni nem szabad. Ezeknél az előírt tűztávolságot be kell tartani.
- 10) A lámpatestekre, valamint a mennyezeti szerkezeti elemekre dekorációs anyagokat, díszítéseket felfüggeszteni tilos.
- 11) Különbéféle hirdetőanyagokat, plakátokat csak az e célra rendszeresített hirdetőtáblákra szabad elhelyezni.
- 12) A munkaidő befejezése után a közművezetékek rendszerekre kapcsolt fogyasztói berendezéseket el kell zárni (víz, gázcsapok, stb.), valamint az áramtalanítást végre kell hajtani. Az ablakokat minden esetben be kell zárni és a bejárati ajtók kulcsait le kell adni.
- 13) A dolgozókat évenként egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni az általános utasításban foglaltak, valamint a helyi viszonyok figyelembevételével.
- 14) A létesítményekben keletkezett tűz és robbanás esetén a tűzjelzést a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kell végrehajtani.

- 15) A tűzjelzést követően a kialakult helyzetet figyelembe véve az oltást azonnal meg kell kezdeni.
- 16) A tűzoltóságot azonnal riasztani kell és a tűzoltást az életmentést, az anyagok eltávolítását el kell kezdeni, valamint az esetleges pánikot a területi vezetővel együttesen meg kell fékezni.
- 17) A létesítmények karbantartó szerelőit (kazánfűtő) készenlétbe kell állítani, a különféle beavatkozási munkálatok elvégzésére.
- 18) Azon esetben, amennyiben a tűz keletkezési forrása az elektromos hálózat, vagy az arra csatlakoztatott berendezés, illetve a tűz által ezek további veszélyek forrásai lehetnek, a területek, az épületek áramtalanítását azonnal végre kell hajtani, valamint a gázfőelzáró csapokat el kell zárni.
- 19) A tűzjelzést adónak, illetve a tűzoltóságot értesítőnek gondoskodni kell, hogy az érkező tűzoltó egységek a zárt területre azonnal bebocsátást nyerjenek.
- 20) Összefüggő kár, illetve terjedő tűz esetén a munkát azonnal le kell állítani és a dolgozókat a felügyeletükre bízott személyek mentésre, illetve a tűzoltásra és anyagmentésre be kell vonni.
- 21) Személyi sérülés esetén a sérülteket gyűjtőhelyre kell szállítani és elsősegélyben kell részesíteni. Ezzel egyidejűleg a mentőket azonnal értesíteni kötelesek.
- 22) A kárterületet a felszámolást – tűz eloltást – követően körül kell határolni, illetve le kell zárni.
- 23) A tűzvizsgálat lefolytatása után a kárterületen a helyreállítást meg kell kezdeni, amennyiben lehetséges a munkát be kell indítani.
- 24) A különféle tűzvédelmi felszereléseket, eszközöket ismét megfelelő állapotba kell helyezni.

**Fenti rendelkezések betartásáért a vezetők és a dolgozók együttesen felelősek.**

## **AZ UTASÍTÁS HOZZÁFÉRHETŐSÉGE, MÓDOSÍTÁSA, EGYÉB KÉRDÉSEK**

- Az Utasítást a Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft. minden dolgozójával ismertetni kell.
- Az Utasítás egy példányát a Központ területén kell elhelyezni, s így hozzáférhetővé tenni az alkalmazottak számára.
- A Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft. vezetőjének gondoskodnia kell jelen utasítás módosításáról, aktualizálásáról, új rendelkezések hatálybalépése esetén.

**A Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft. valamennyi telephelye rendelkezik a rá vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzattal és Tűzriadó Tervvel melynek betartása valamennyi dolgozó számára kötelező érvényű!**

**A NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEKBEN A JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAI AZ IRÁNYADÓAK!**

Nyíregyháza, 2017. május 23.

  
Kalapos Tamás  
Igazgató

